



計 量 証 明 書


(1/1)

計量証明書番号: 22HW3067

発行日: 2023年3月16日

受付日: 2023年3月3日

株式会社樋口商店 様



濃度計量証明事業所
大阪府知事登録第10091号(濃度)

株式会社 タツタ環境分析センター
〒578-8585 大阪府東大阪市岩田町2丁目3番1号
TEL 06-6725-6688
FAX 06-6721-0773

計量管理者 栗山 裕一郎

ご依頼の試料についての計量の結果を以下の通り証明いたします。


件 名	綾部最終処分場環境モニタリング(2022年10月～2023年3月)						
試料採取場所	放流水出口						
試 料 名	放流水						
採 取 日 時	2023年3月3日 9:20						
試料受付方法	採取	天 候	晴	気温(℃)	7.0	水温(℃)	8.5
採 取 者	株式会社タツタ環境分析センター						

項 目	単 位	計 量 結 果	基 準	定量下限値	計 量 方 法
水素イオン濃度	pH	8.1(15.5℃)	5.8 以上 8.6 以下	---	JIS K 0102 12.1
生物化学的酸素要求量	mg/L	0.8	10mg/L 以下	0.5	JIS K 0102 21及びJIS K 0102 32.3
化学的酸素要求量	mg/L	0.5 未満	25mg/L 以下	0.5	JIS K 0102 17
浮遊物質	mg/L	1 未満	20mg/L 以下	1	S46 環境庁告示第59号 付表9
窒素含有量	mg/L	0.7	30mg/L 以下	0.1	JIS K 0102 45.6
燐含有量	mg/L	0.01 未満	16mg/L 以下	0.01	JIS K 0102 46.3.4
シアン化合物	mg/L	0.1 未満	検出されないこと	0.1	JIS K 0102 38.1.2及び38.5
鉛及びその化合物	mg/L	0.005 未満	0.01mg/L 以下	0.005	JIS K 0102 54.4
ほう素及びその化合物	mg/L	0.05 未満	1mg/L 以下	0.05	JIS K 0102 47.3
ふっ素及びその化合物	mg/L	0.08 未満	0.8mg/L 以下	0.08	JIS K 0102 34.4
以下余白					


備考 基準値は、達成基準です。

試料採取位置圖

採取地点付近図

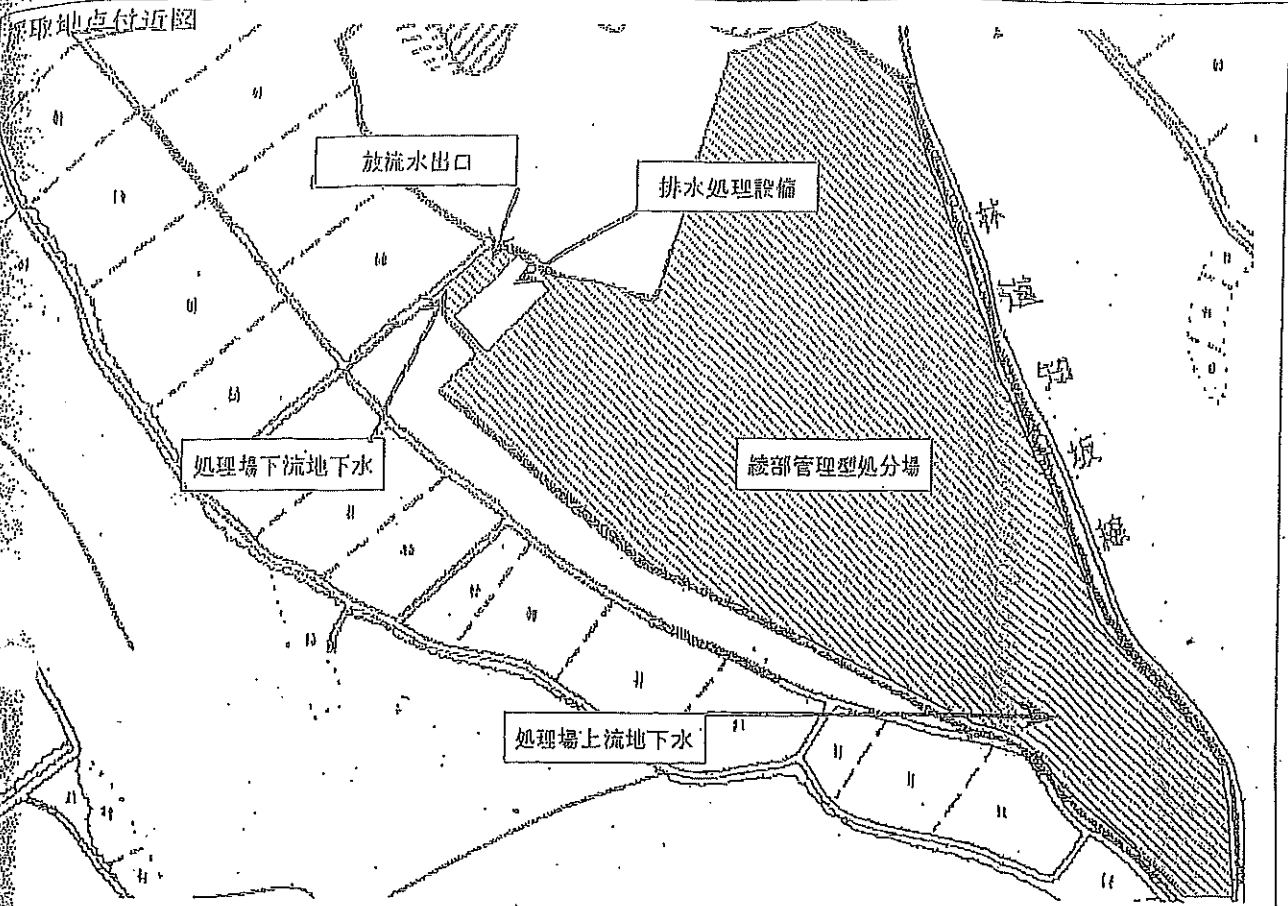

採取位置詳細図

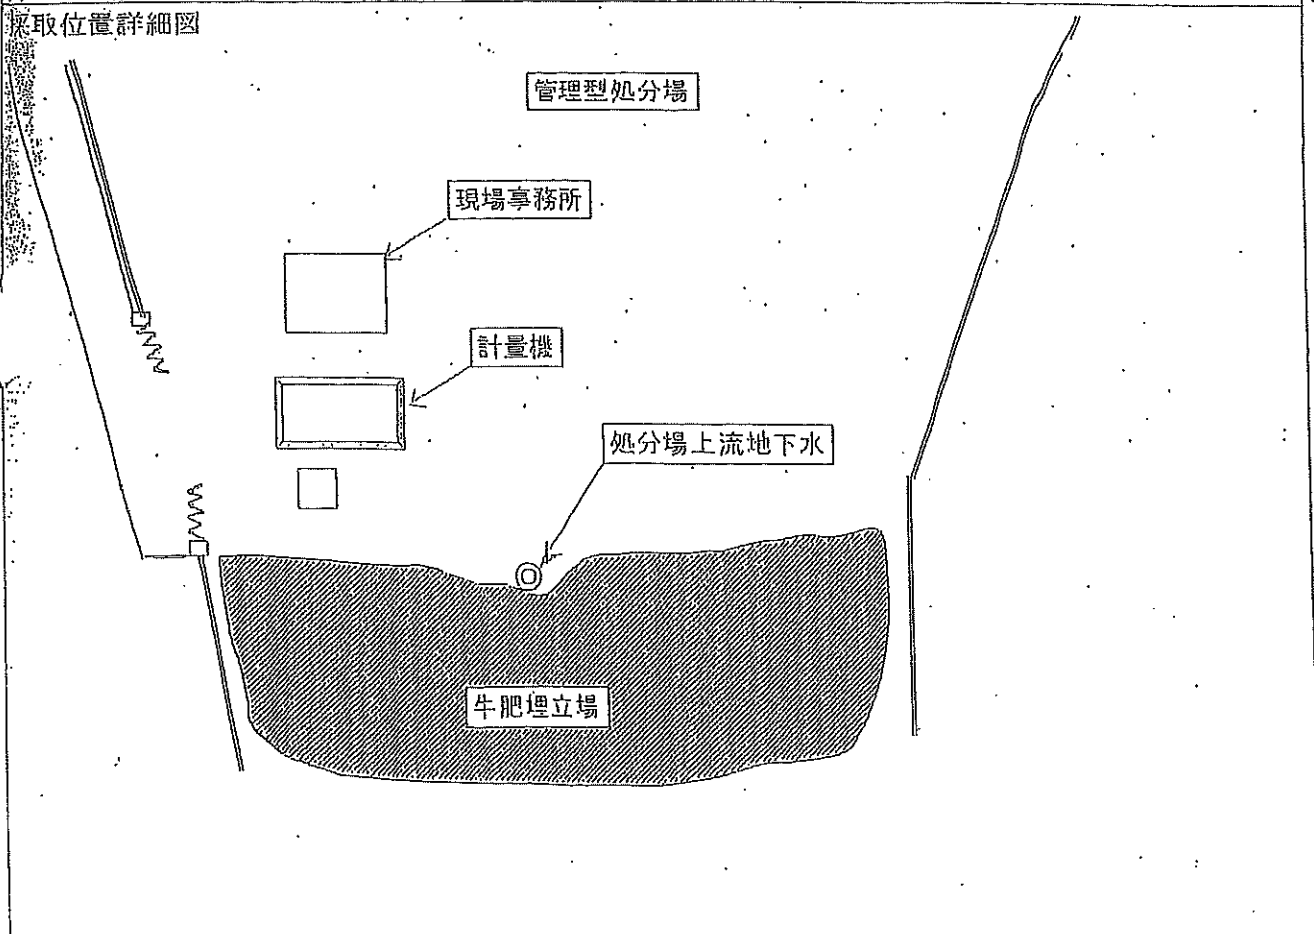

測定地点	処分場上流地下水
所在地	京都府綾部市物部町